

AjoVarma Pieksämäen esteettömyyskuvaus 4053

Saapuminen

Saapuminen autolla:

Saapuminen kohteeseen opastettu Länsiväylältä.

Länsiväylän varressa on valo-opaste, jossa lukee A-Katsastus ja AjoVarma. Opasteessa on logo. Opaste on suuri ja erottuu hyvin myös pimeällä.

Inva pysäköintipaikka on pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkattu maahan INVA –tunnuksella. Pysäköintipaikka on 3130 mm leveä ja 5100 mm pitkä. Pysäköintipaikasta on sisäänkäynnille n.3 metriä ja kulkureitti on asvaltoitu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen eli linja-auton pysäkit Putkinotko L ja I ovat noin 450 m päässä pääsisäänkäynnistä Länsiväylän varresta. Pysäkiltä kulkureitti on asvaltoitu pääovelle. Reitillä on kaltevuutta, mutta ei reunuskiviä tai korotuksia.

Pääsisäänkäynti:


Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja harmaareunainen. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.

Pääsisäänkäynnillä on 50 mm korkea kynnyks, mutta kalteva luiska helpottaa ovesta sisäänkäyntiä. Oven avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 810 mm. Oveen saadaan lisäleveyttä avaamalla lisäosa, jolloin vapaa kulkuaukko on 1060 mm.



Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutila on yhteinen A-Katsastuksen kanssa. Asiakaspalvelutilassa on laattalattia, joka on varsinkin kostella kelillä ja talvella sisään kulkeutuvan lumen johdosta liukas. Pääoven edessä on matto ja palvelutiskin edessä on matto, jotka eivät luista. Tummanharmaat matot eivät erotu kovin selkeästi harmaasta lattiasta. Asiakastilassa on useita istumapaikkoja ja mahdollista istua pöydän ääreen myös pyörätuolin kanssa. Palvelutiskejä on kaksi. Palvelutiskit ovat 1190 mm korkeita. Tiskeillä on myös istuimet, jotka ovat säädettäviä 640-840 mm korkeudelle. Asiakaspalvelutilassa on hyvä ja tasainen led-valaistus. Palvelupisteillä ei ole kohdevalaistusta.

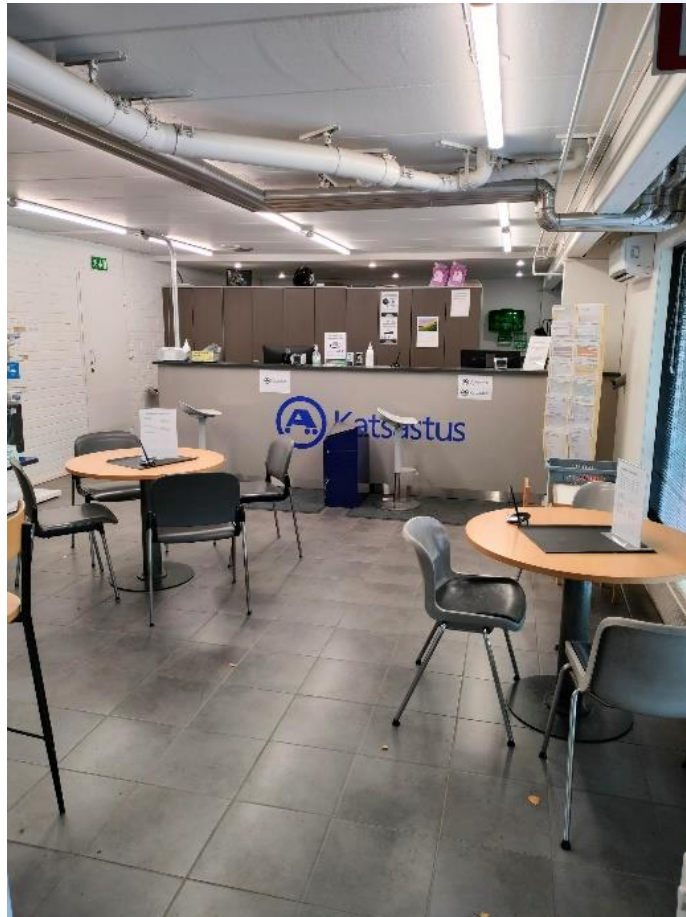

WC-tilat

Palvelupisteellä on yksi wc-tila. WC-tilaan käynti on asiakastilan eteisestä. Oven vapaa kulkuaukko on 900 mm. Wc:n seinät ovat vaaleat ja lattia tummaa laattaa sekä muovimattoa. Istuimen oikealla puolella on 540 mm vapaata tilaa, vasemmalla puolella on 350 mm vapaata tilaa. WC-tilassa on asennetut ylös nostettavat käsituet. Käsisuihku on istuimen välittömässä läheisyydessä. WC:ssä on hälytysjärjestelmä.

Lavuaari on erillisessä tilassa. Lavuaarin ja seinän väliin jäävä tila on 500 mm. Lavuaari on 910 mm korkeudella ja siinä on lyhytkahvainen hana, joka ei ole automaattinen.

Käsipyyhketeline on lavuaarin vieressä 1420 mm korkeudella.

WC:n valaistus on tasainen. Valot toimivat liiketunnistimella ja ovat päällä n. 10 min ajan.



Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilan eteisestä.

Teoriakoetilan oviaukko on 900 mm leveä. Oviaukon kynnyksen korkeus on 20 mm. Koetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia pieksamaki@ajovarma.fi.

Yhteystiedot;

Niilontie 6, 76150 Pieksämäki

040 489 0494